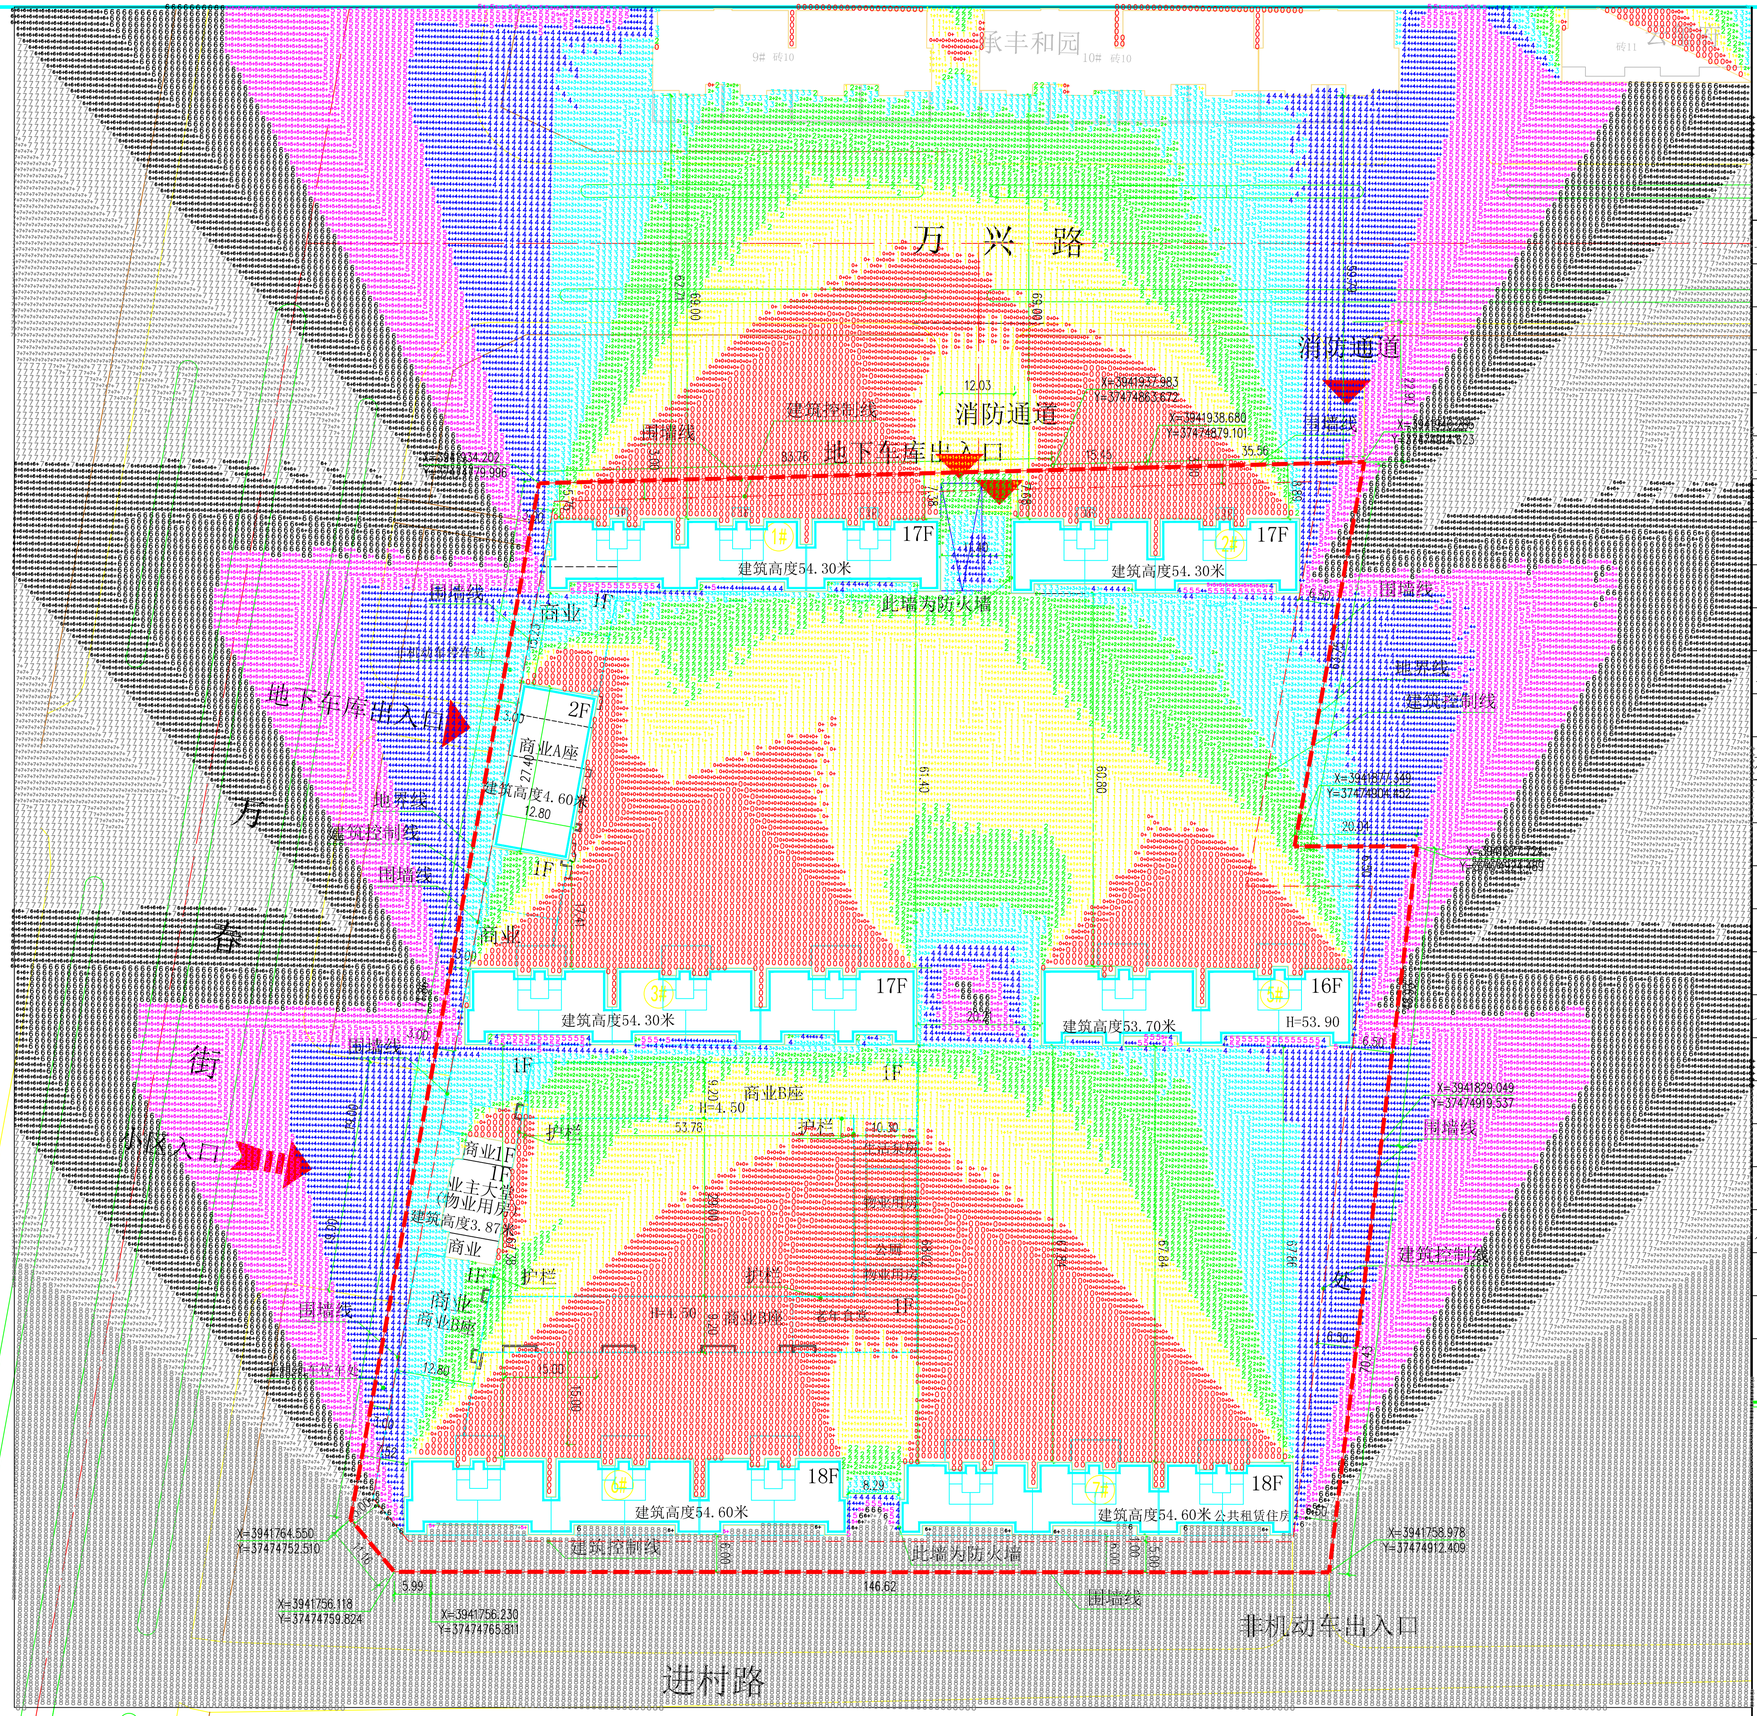


中创设计咨询集团有限公司
技术专用章

工程勘察设计出图专用章
单位名称：中创设计咨询集团有限公司
资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级
资质证书号：A161017150
有效期至：2030年10月23日

一、日照参数

地 区： 河津市

纬 度： 35：36：00；经 度： 110：42：00

二、本日照分析的有效日照时间为8：00-16：00

计算方法为累计日照时间； 控制大寒时间：3小时

三、本日照分析以山西铭实置业有限公司提供总平面图和地形测绘图为依据，建筑总高度见图中所标，图中分析范围内所确定的现状地形、建筑位置、建筑高度等资料的真实性由山西铭实置业有限公司负责。

四、本日照分析软件为天正7.5日照分析软件。

五、本图主要分析规划建筑万和府住宅楼自身和其北侧已建住宅楼日照。

六、根据《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018，

常住人口≥50万人，住宅大寒日日照时数≥2小时

常住人口＜50万人，住宅大寒日日照时数≥3小时

旧城改建项目内新建住宅楼日照标准不应低于大寒日日照时数一小时，根据《住宅建筑规范》GB 50096—2011，每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照。

七、本日照分析为平面区域分析图。

建筑的正负零按一样进行分析（建设单位提供），图中所标的建筑高度为建筑正负零至女儿墙顶高度，A座和B座商业建筑高度为小区道路标高至女儿墙高度，建筑受影面高度按窗台高度0.9米计算。日照分析采样点按1.0米计算。

八、分析结果

1、万和府规划建筑住宅楼自身和其北侧已建住宅楼日照，都能满足大寒日三个小时的日照要求。

万和府住宅楼及其北侧已建住宅楼日照分析图

规划建筑

图 例

0	0.0小时	5	5.0小时
1	1.0小时	6	6.0小时
2	2.0小时	7	7.0小时
3	3.0小时	8	8.0小时
4	4.0小时		